
 19.03.2018

ZAPYTANIE:

Odnosnie przetargu w Dominikowie , inwestor w umowie przewidział zastosowanie krawężnika drogowego 20x30 a w przedmiarze ujął krawężniki 15 x30 , proszę o wyjaśnienie grubości krawężnikó drogowych jakie mają być wbudowane na tym zadaniu.



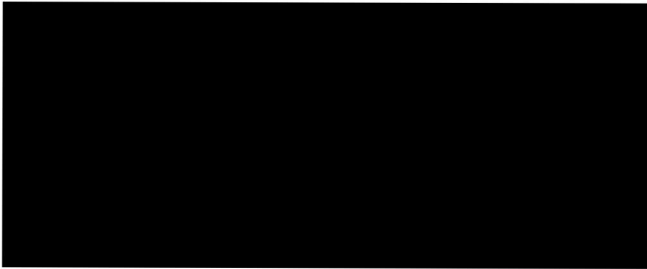

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie”

Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), wyjaśniam:

W związku z rozbieżnością dot. opisu krawężników betonowych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót Zamawiający precyzuje: należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 wystające na podsypce cementowo-piaskowej.

Z poważaniem

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Gmielewski